



Принципиальная схема смесительного узла SUMX




Компоненты смесительного узла:


- 1. кран обезвоздушивания
- 2. термочувствительный элемент NS 130R
- 3. нержавеющие присоединительные гибкие трубы
- 4. циркуляционный насос Grundfos
- 5. трехходовой регулирующий кран VRG131 15–2,5 с сервоприводом НТД24–SR
- 6. фильтр
- 7. обратный клапан
- 8. регулирующий байпасный клапан
- 9. сервисные запорные вентили
- 10. спускной кран
- 11. датчик температуры КТПР–01

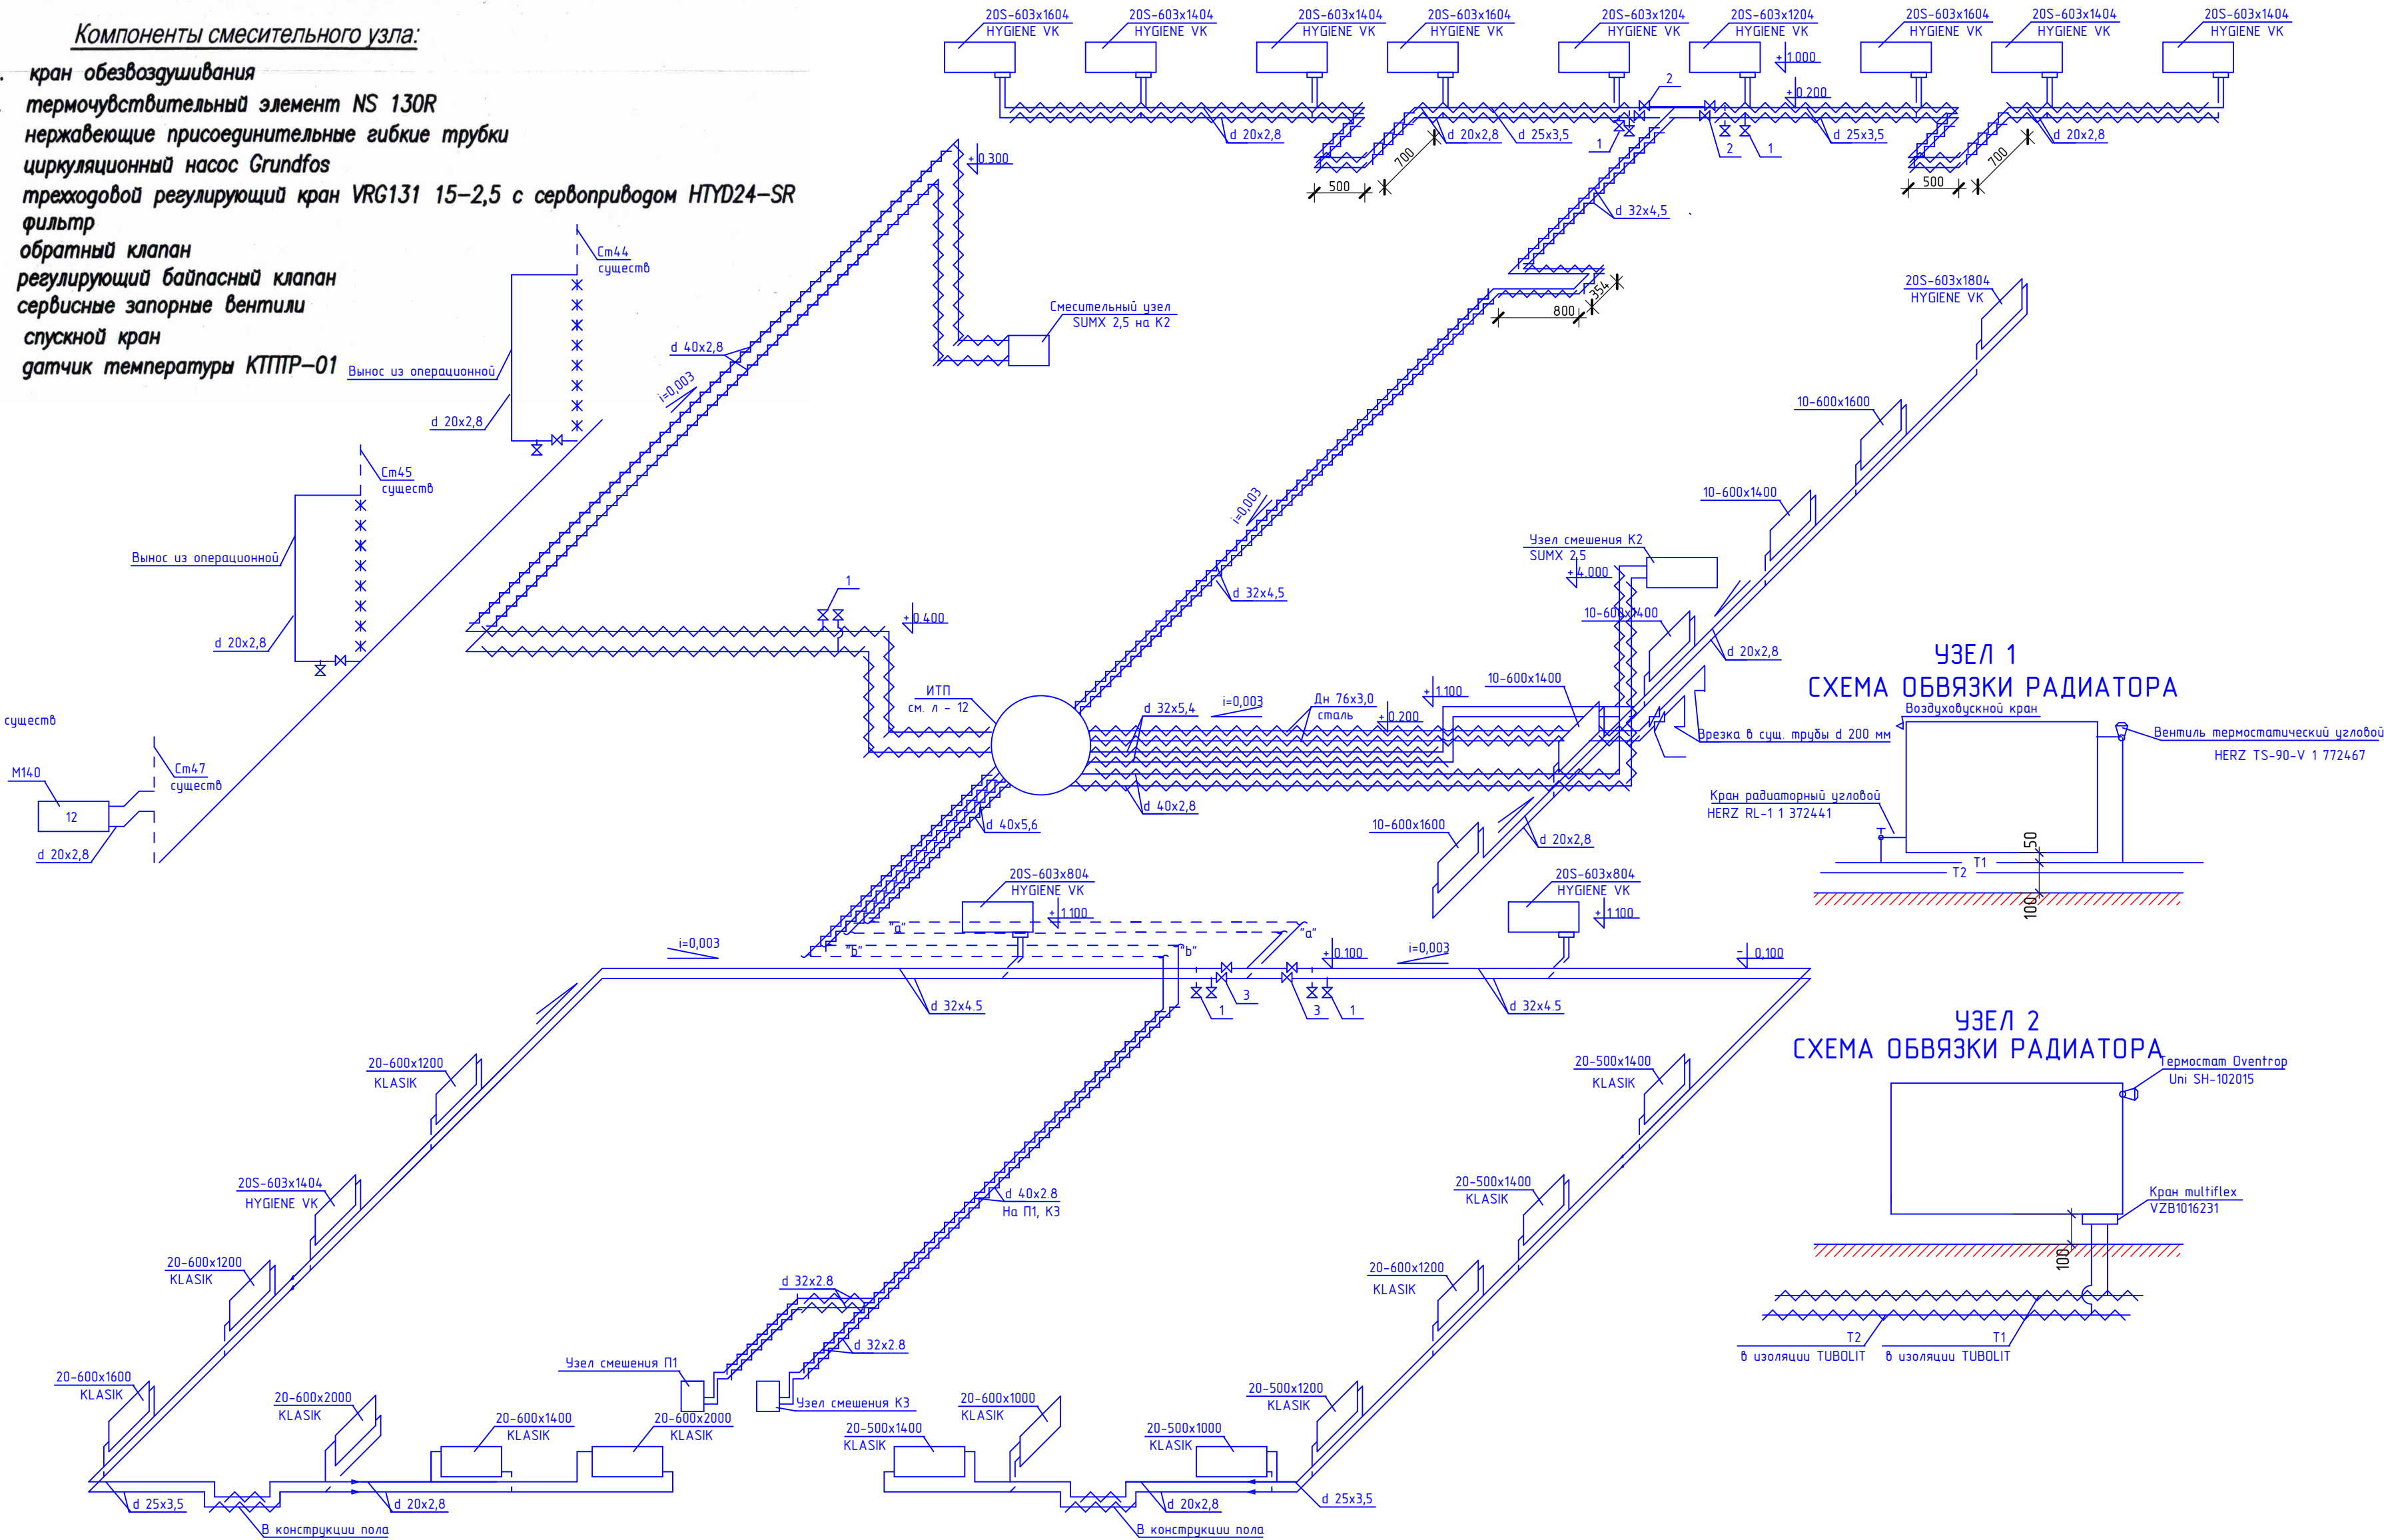

УЗЕЛ 1
СХЕМА ОБВЯЗКИ РАДИАТОРА



УЗЕЛ 2
СХЕМА ОБВЯЗКИ РАДИАТОРА



2018	OBIECTIV nr. - 31.10-D/17-IV			Reparatie capitala a blocurilor E si D (sectia internare) ai cladirii medico-sanitare existente, din str. Decebal, 101, mun. Balti			
ISP	Hihlat E.		01.18	Reparatie capitala	faza	plansa	planse
SP	Condrea C		01.18		PE	7	
Elaborat	Condrea C		01.18	Схема отопления.		SRL "GEO-CAD-PROIECT" mun. Balti	