



Nr.inve.a orig Data si semnatura Nr.inve.schim.

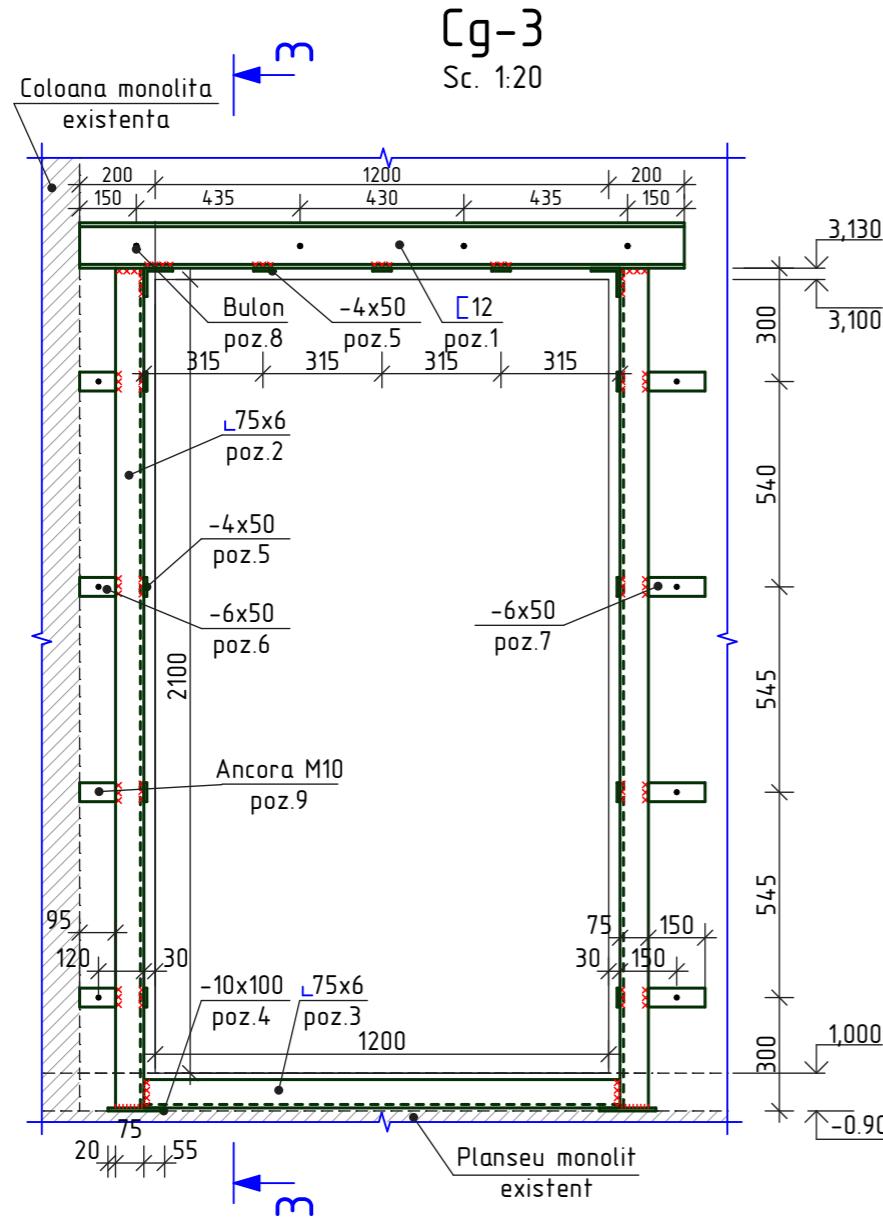

Sectiunea 3-3

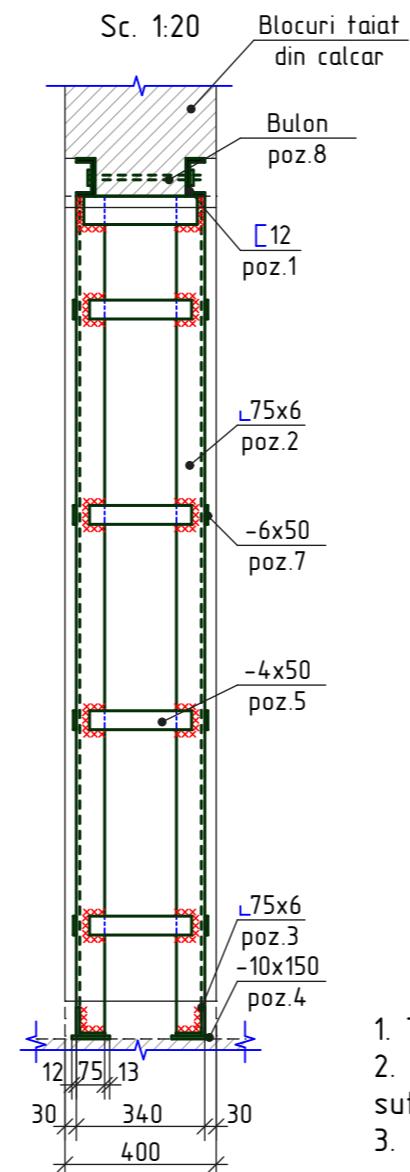


## Specificatia elementelor Cg-3 (n=3 buc.)

| Poz. | Denumirea   | Buc. | Masa<br>un. kg | Nota           |
|------|---|------|----------------|----------------|
| 1    | C 12 ГОСТ 8240-89 l=1600мм                        | 2    | 16,64          |                |
| 2    | L 75x6 ГОСТ 8509-86 l=2230мм                      | 4    | 15,36          |                |
| 3    | L 75x6 ГОСТ 8509-86 l=1260мм                      | 2    | 8,68           |                |
| 4    | -10x100 ГОСТ 103-76 l=150мм                       | 4    | 1,18           |                |
| 5    | -4x50 ГОСТ 103-76 l=300мм                         | 11   | 0,47           |                |
| 6    | -6x50 ГОСТ 103-76 l=95мм                          | 8    | 0,22           |                |
| 7    | -6x50 ГОСТ 103-76 l=150мм                         | 8    | 0,35           |                |
| 8    | Bulon M12, гайка, 2 шайбы<br>ГОСТ 7798-70 l=300мм | 4    | -              |                |
| 9    | Ancora cu piulita 10x150 мм<br>cu fixare dubla    | 16   | -              |                |
|      | Plasa Bp1 Ø3мм ГОСТ 23279-85<br>ochiul 100x100 мм | 5,9  | 0,9            | M <sup>2</sup> |

1. Toate dimensiunile elementelor Cg-3 se vor concretiza la fata locului.
  2. Toate imbinarile prin sudura se vor efectua cu electrozi tip 3-42 GOCT 9467-75., imbinarea de sutura cu inaltimea  $h=4\text{mm}$ , lungimea - pe toata lungimea imbinarii.
  3. Consolidarea golului se va executa in ordinea urmatoare:
    - Se executa straba cu 15mm-25mm mai lat de cit latimea profilului metalic (poz.1);
    - Suprafata strabei se curata de praf si se spala cu apa;
    - In perete pe lungimea strabei cu sfredelul se perforeaza gauri  $\varnothing 16$ , pas 400mm;
    - In gauri se monteaza bulonul (poz.8) pe mortar pentru stringerea profilului metalic;
    - Dupa 2-3 zile cind constructia va capata rezistenta necesara, gogul poate fi executat pina la cota proiectata;
    - Golul se incadreaza cu cornar (poz. 2; 3) pe mortar proaspat conform schemei;
    - Cornarele se sudeaza intre ele cu placa petalica si se fixeaza de perete cu ancore (poz.9);
    - Muchiile golului se infasoara cu plasa cu suprapunere pe perete 300mm.
  4. Plansa data se citeste cu pl.- 3.

## Schema cladirei

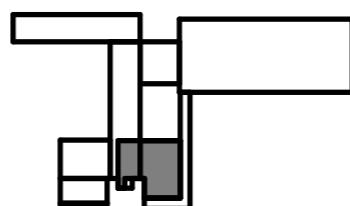

|          |            |       |       |         |  |
|----------|------------|-------|-------|---------|--|
|          |            |       |       |         | OBIECTIV NR. - 31.10-D/17-SAC  |
|          |            |       |       |         | Reparatie capitala a blocurilor E si D (sectia internare) ai<br>cladirii medico-sanitare existente;<br>din str. Decebal, 101, mun. Balti |
| Mod.     | Can.       | Foaia | Nr.d. | Semnat. | Data   |
| ASP      | Postolachi |       | 03.18 |         |  |
| ISP      | Hihlat E.  |       | 03.18 |         |  |
| Elaborat | Gorbatii A |       | 03.18 |         |  |