



AGENȚIA DE MEDIU

ENVIRONMENTAL AGENCY

MD-2005 mun.Chîșinău, str. Albișoara 38, Tel. (022) 820-770, E-mail: am@am.gov.md, Web: http://am.gov.md

**Inspectoratul pentru Protecția Mediului,
Primăria mun. Bălți,
Nr. 18/1317/2025 din 20.01.2025 Agenția Națională pentru Sănătate Publică,
Agenția „Apele Moldovei”,
Inspectoratul General pentru Situații de
Urgență**

Prin prezenta, Vă aducem la cunoștință că la Agenția de Mediu a fost înregistrată cererea privind evaluarea impactului asupra mediului cu emiterea acordului de mediu pentru activitatea planificată „Livrarea, instalarea și punerea în funcțiune a unui sistem de stocare a energiei în baterii (BESS) de pînă la 75 MW și producerea a pînă la 22 MW de energie electrică din motoare cu ardere internă (MAI) pe teritoriul întreprinderii S.A „CET-Nord” din mun. Bălți”, pentru examinare și emitere a actului permisiv.

Activitatea planificată se încadrează în prevederile Legii nr.86 din 29.05.2014, Anexa nr.2 „Lista activităților planificate pentru care trebuie stabilită necesitatea efectuării evaluării impactului asupra mediului” pct.3. lit.a).

Din informația prezentată (se anexează), se constată că, activitatea planificată se prevede a fi desfășurată pe terenul cu nr. cadastral 0300212.006, ce se află în gestiunea S.A „CET-Nord”.

Luînd în considerare cele expuse și prevederile art. 7, alin. (2) al Legii nr. 86 din 29.05.2014 privind evaluarea impactului asupra mediului, Agenția de Mediu transmite autorităților publice centrale și locale interesate cererea privind emiterea acordului de mediu și informația cu referire la activitatea planificată „Livrarea, instalarea și punerea în funcțiune a unui sistem de stocare a energiei în baterii (BESS) de pînă la 75 MW și producerea a pînă la 22 MW de energie electrică din motoare cu ardere internă (MAI) pe teritoriul întreprinderii S.A „CET-Nord” din mun. Bălți”, pentru examinare și prezentare a comentariilor, propunerilor asupra obiectivului, date planificate și, dacă este cazul, asupra informației care trebuie inclusă în programul de realizare a evaluării impactului asupra mediului.

Conform prevederilor art. 7 alin. (4) al Legii 86 din 29.05.2014, comentariile și propunerile vor fi prezentate în termen de 10 zile lucrătoare de la data recepționării cererii și a informației pentru activitatea sus-menționată.

Notă: Primăria mun. Bălți urmează să plaseze conținutul cererii privind emiterea acordului de mediu pe pagina web oficială și la sediul său, conform prevederilor art. 7 alin. (3) al Legii 86 din 29.05.2014.

Anexă: Solicitarea privind eliberare a Acordului de Mediu.

Director

Digitally signed by Poverjuc Dorin
Date: 2025.01.20 11:48:28 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEAN DOCUMENT semnat electronic în conformitate cu Legea nr. 124 din 19.05.2022.

Executor: Lucia Bruma
Tel: 023159807,
E-mail: l_bruma@am.gov.md



Dorin Poverjuc

Verificarea semnăturii poate fi realizată la adresa:
<https://msign.gov.md>

anexa în program

221-08/0041

De la : Anticamera <office@cet-nord.md>

lun., 13 ian., 2025 12:25

Subiect : 221-08/0041

 6 fișiere atașate

Către : am@am.gov.md

Buna ziua.

Rog să confirmați recepționarea mesajului.

O zi frumoasă în continuare.

Cu respect,

Secția Cancelarie

Tel.: +373 231 53359-Anticamera.

Tel.: +373 231 53551-Cancelaria

Tel.: +373 231 53520-Cancelaria

str. Ștefan cel Mare, 168 mun. Bălți

Republica Moldova, MD-3102

E-mail: office@cet-nord.md

www.cet-nord.md

Acest mesaj poate conține informații confidențiale sau privilegiate și este destinat doar pentru uzul destinatarilor săi. Prin prezenta, sunteți explicit notificat că orice diseminare, copiere, retransmitere


sau comunicare în orice altă formă, totală sau parțială a acestui mesaj, fără a avea în prealabil acordul scris al emitentului, este interzisă! În cazul în care din greșeală primiți acest mesaj, sunteți rugați să notificați emitentul și să distrugeți mesajul.


Vă mulțumim!

The information contained in this transmission may be privileged and/or confidential and is intended only for the use of the above person(s). If you are not the intended recipient, you are hereby

notified that any review, dissemination, distribution or duplication of this communication of parts from it, is strictly prohibited and are requested to contact the sender by reply email and destroy all copies of the original message.

Thank you!

 **221-08-0041.pdf**
525 KB

 **CEPAP_CET-Nord_BESS_MAI_27.12.2024 (2).signed.pdf**
4 MB

 **DCN 2024-MOL-007 ESIA RAPORT DE DEFINIRE A DOMENIULUI DE APLICARE - BESS (1).pdf**
3 MB

 **USAID Design Conceptual pentru BESS si MAI (1).pdf**
4 MB

 **DCN 2024-MOL-006 ESIA RAPORT DE DEFINIRE A DOMENIULUI DE APLICARE - MAI (1).pdf**
5 MB



Societatea pe Acțiuni „CET-Nord”

Republica Moldova, 3100, mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare 168
tel. (+373-231) 53-359, 88-359
E-mail: office@cet-nord.md, www.cet-nord.md
IDNO 1002602003945, Capitalul social: 117 796 320 lei
IBAN MD21ML022510000000004015
B.C. Moldindconbank SA sucursala Bălți
BIC MOLDMD2X

Nr. 221-08/0041 din 13.01.2025

Agencia de mediu
am@am.gov.md

Referitor la: Obținerea Acordului de Mediu

Prin prezenta, vă solicităm emiterea acordului de mediu pentru activitatea planificată: „Livrarea, instalarea și punerea în funcțiune a unui sistem de stocare a energiei în baterii (BESS) de până la 75 MW și producerea a până la 22 MW de energie electrică din motoare cu ardere internă (MAI) pe teritoriul CET-Nord S.A. din municipiul Bălți”, în vederea determinării necesității supunerii acesteia procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, conform prevederilor Legii nr. 86 din 29 mai 2014 privind evaluarea impactului asupra mediului, cu modificările și completările ulterioare.

În acest sens, vă anexăm următoarele documente și informații suplimentare referitoare la activitatea planificată, care vor constitui baza pentru luarea unei decizii informate privind procedura de evaluare a impactului asupra mediului.

Anexă: Anexa nr. 1 Cererea de evaluare prealabilă privind activitatea planificată (48 pagini):

- Atașament 1 la Anexa nr. 1 - RAPORT DE DEFINIRE A DOMENIULUI DE APLICARE ESIA BESS USAID (2024);
- Atașament 2 la Anexa nr. 1 - RAPORT DE DEFINIRE A DOMENIULUI DE APLICARE ESIA MAI USAID (2024);
- Atașament 3 la Anexa nr. 1 - USAID Design Conceptual pentru BESS și MAI

**Director General înțarimar
al întreprinderii**


Digitally signed by Brinza Marian
Date: 2025.01.13 12:14:34 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ




Marian BRÎNZA


Executor: I. Macheeva
Telefon: 0231-53366



Site B

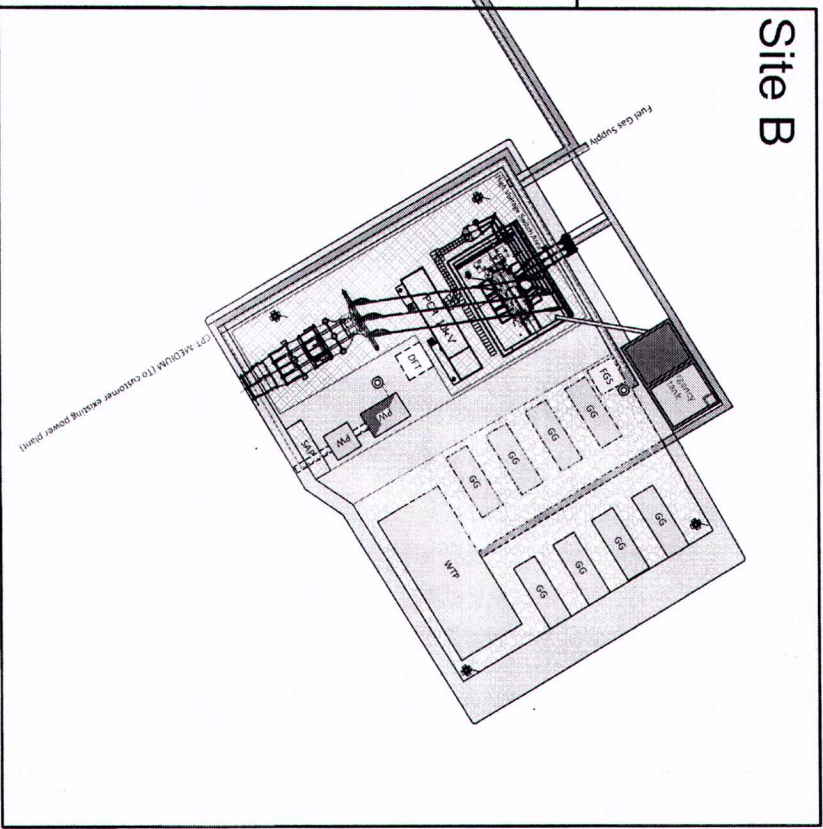

Site C


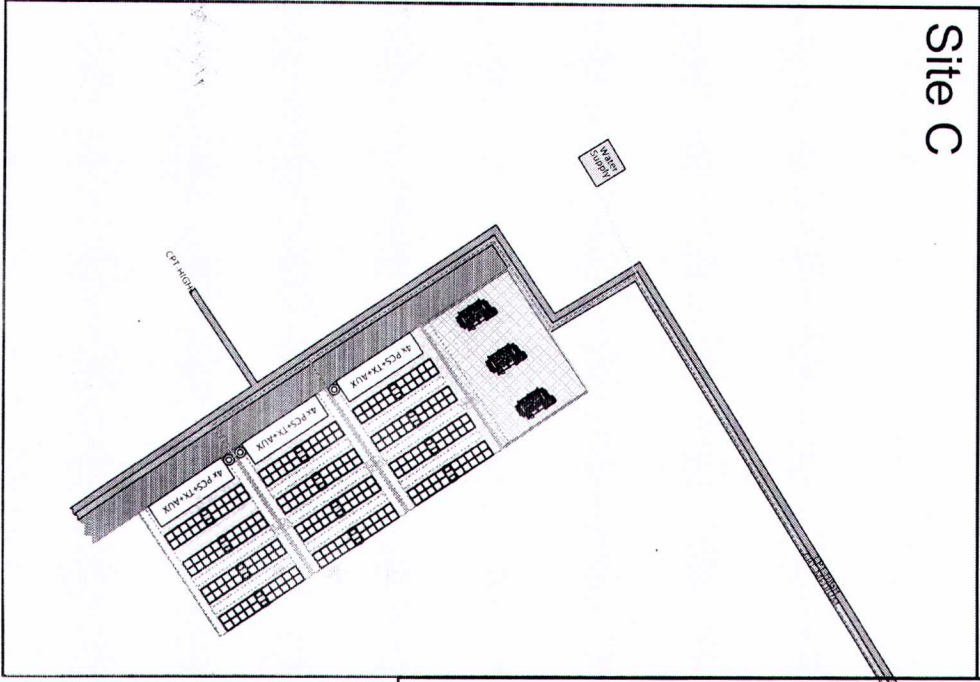


LEGEND:

- GG Gas Generator
- FGS Portable System Storage
- FTS Fuel Tank
- JFT Drain Fuel Tank
- BESS Battery Energy Storage System
- MS Safety Assembly Point
- SAP Safety Assembly Point
- CPT-MEDIUM Cable/Splicing Trench-High Voltage
- CPT-HIGH Cable/Splicing Trench-High Voltage
- W/P Water Hydrant
- Light Tower
- Gravel
- Gravel/Pre-stressed Concrete Slabs
- High Voltage Switch Yard
- Perimeter Road/Restriction Points
- Perimeter Road
- Cable Trench Below Ground-Medium
- Cable/Splicing Trench-GAS & Water

#2206

Drawing of site Band C

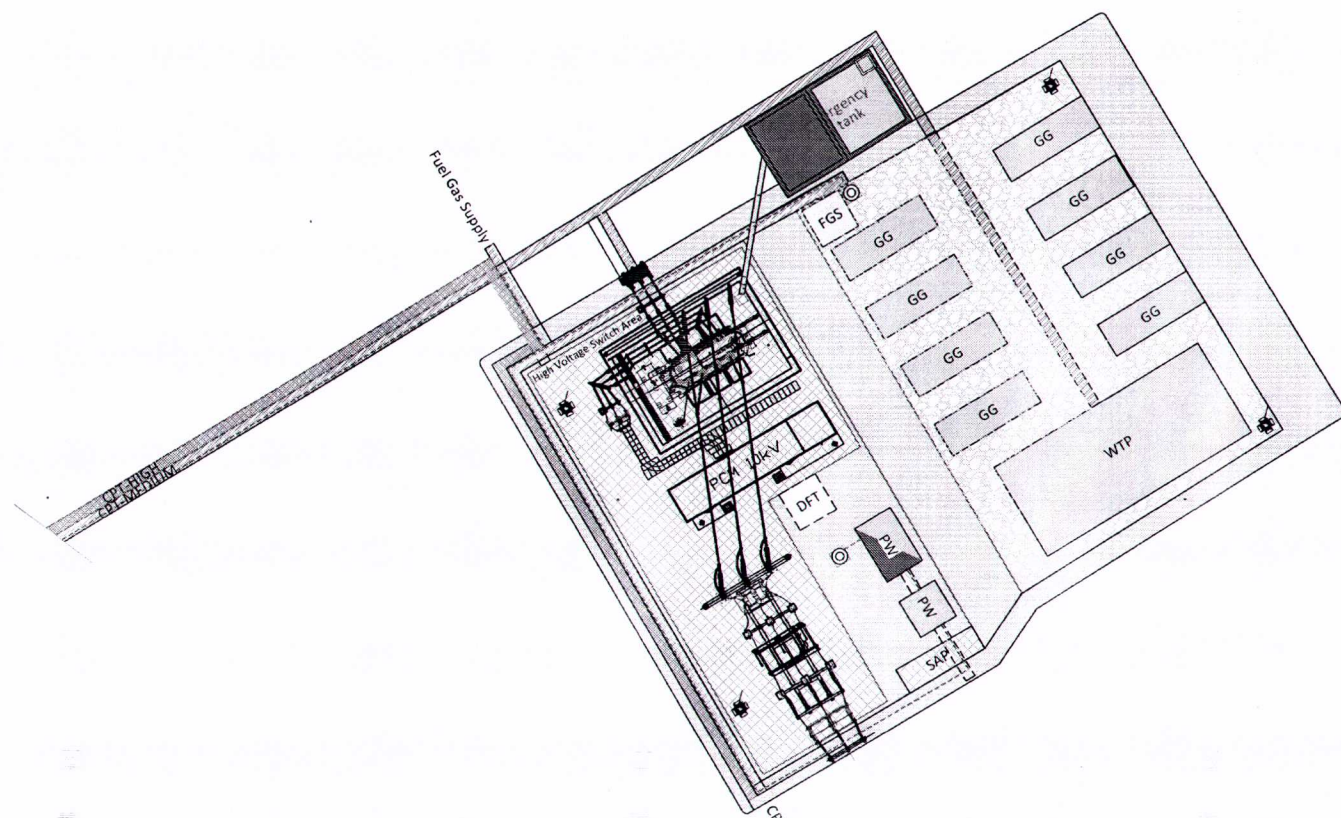


LEGEND:


- GG Gas Generator
- PW Portable Water Storage
- FGS Fuel Gas Skid
- DFT Drain Fuel Tank
- BESS Battery Energy Storage System
- MVC Medium Voltage Cubical
- SAP Safety Assembly Point
- CPT-MEDIUM Cable/Piping Trench-Medium Voltage
- CPT-HIGH Cable/Piping Trench-High Voltage
- WTP Waste Thermal Power
- Light Tower
- Water hydrant
- Gravel
- Precast/Prestressed Concrete Slabs
- High Voltage Switch Yard
- Safety Assembly Point
- Perimeter Road/Pedestrian Paths
- Cable Trench Below Ground-High
- Cable Trench Below Ground-Medium
- Cable/Piping Trench-GAS & Water
- Hybrid PP Fence

	#2206	
	Drawing of site B	
		Limited Liability Company DRI Power

- LEGEND:**
- Gas Generator
 - Portable Water Storage
 - FDS Fuel Gas Skid
 - Drum Fuel Tank
 - BESS Battery Energy Storage System
 - MVC Medium Voltage Cabinet
 - SAP Safety Assembly Point
 - CPT-MEDIUM Cable/Piping Trench-Medium Voltage
 - CPT-HIGH Cable/Piping Trench-High Voltage
 - WTP Waste Thermal Power
 - Light Tower
 - Water Hydrant
 - Gravel
 - Precast/Prestressed Concrete Slabs
 - High Voltage Switch Yard
 - Safety Assembly Point
 - Perimeter Road/Restroom Pairs
 - Cable Trench Below Ground-High
 - Cable Trench Below Ground-Medium
 - Cable/Piping Trench-GAS & Water
 - Hybrid PP Fence

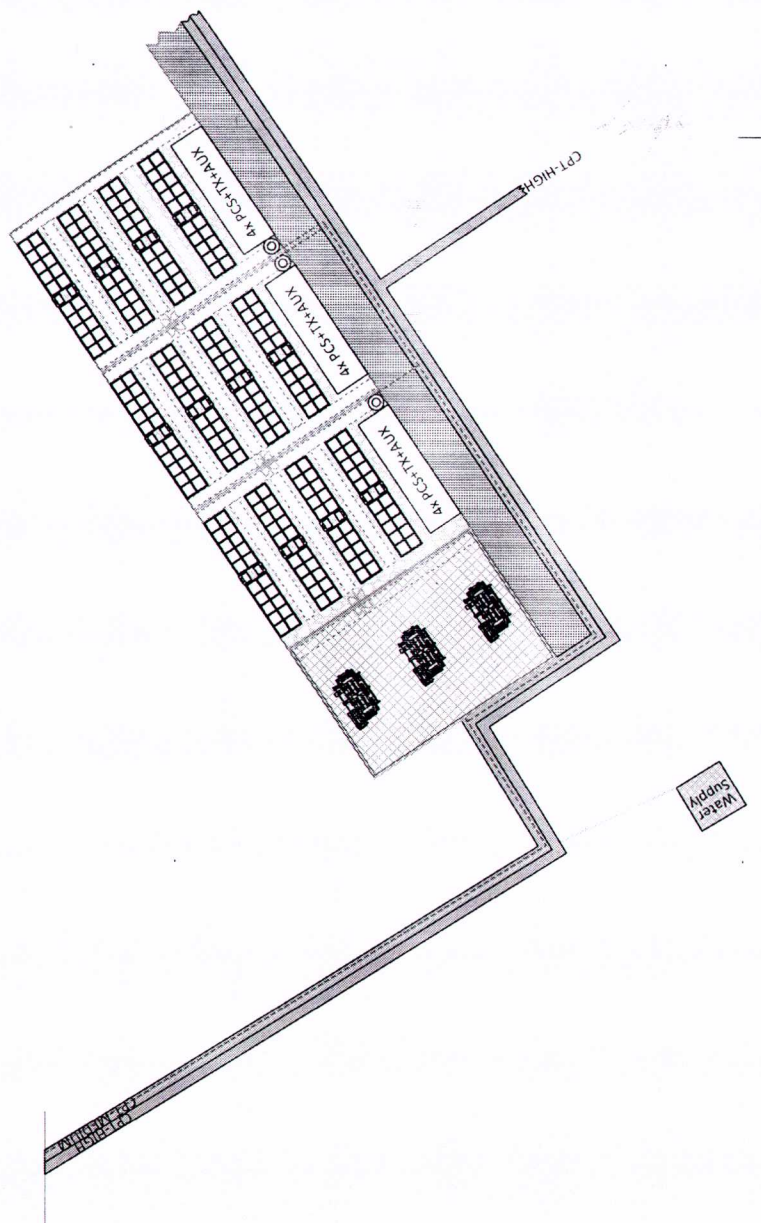


Drawing of site C	QRT Power Control Building Contour								
#2206									

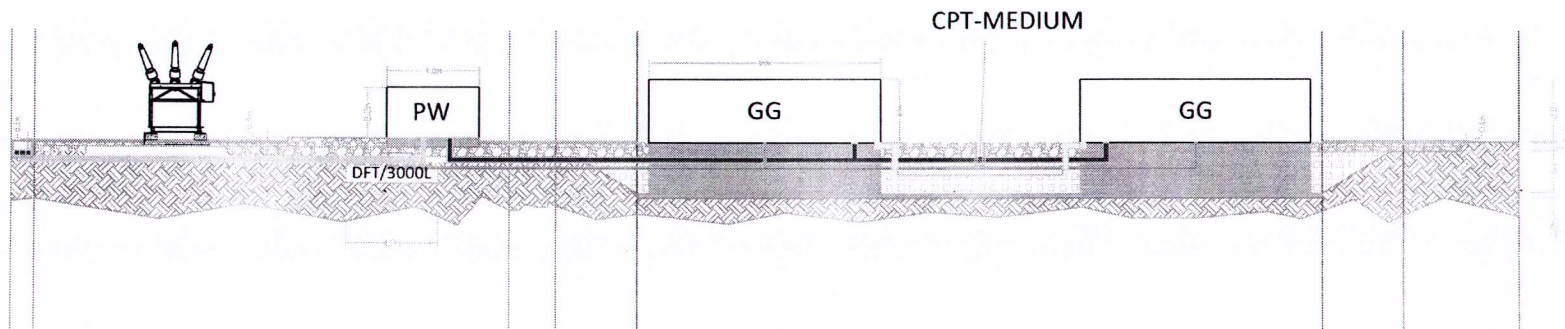

LEGEND:

- GG Gas Generator
- PW Portable Water Storage
- FGS Fuel Gas Skid
- DFT Drain Fuel Tank
- BESS Battery Energy Storage System
- CPT-MEDIUM Cable/Piping Trench-Medium Voltage
- CPT-HIGH Cable/Piping Trench-High Voltage
- Gravel
- Precast/Prestressed Concrete Slabs
- Perimeter Road/Pedestrian Parts
- Cable Trench Below Ground-High
- Cable Trench Below Ground-Medium
- Block & Beam
- Ground
- Cable/Piping Trench-GAS & Water
- Hybrid PP Fence

		#2206	
		Cross Profile site B	

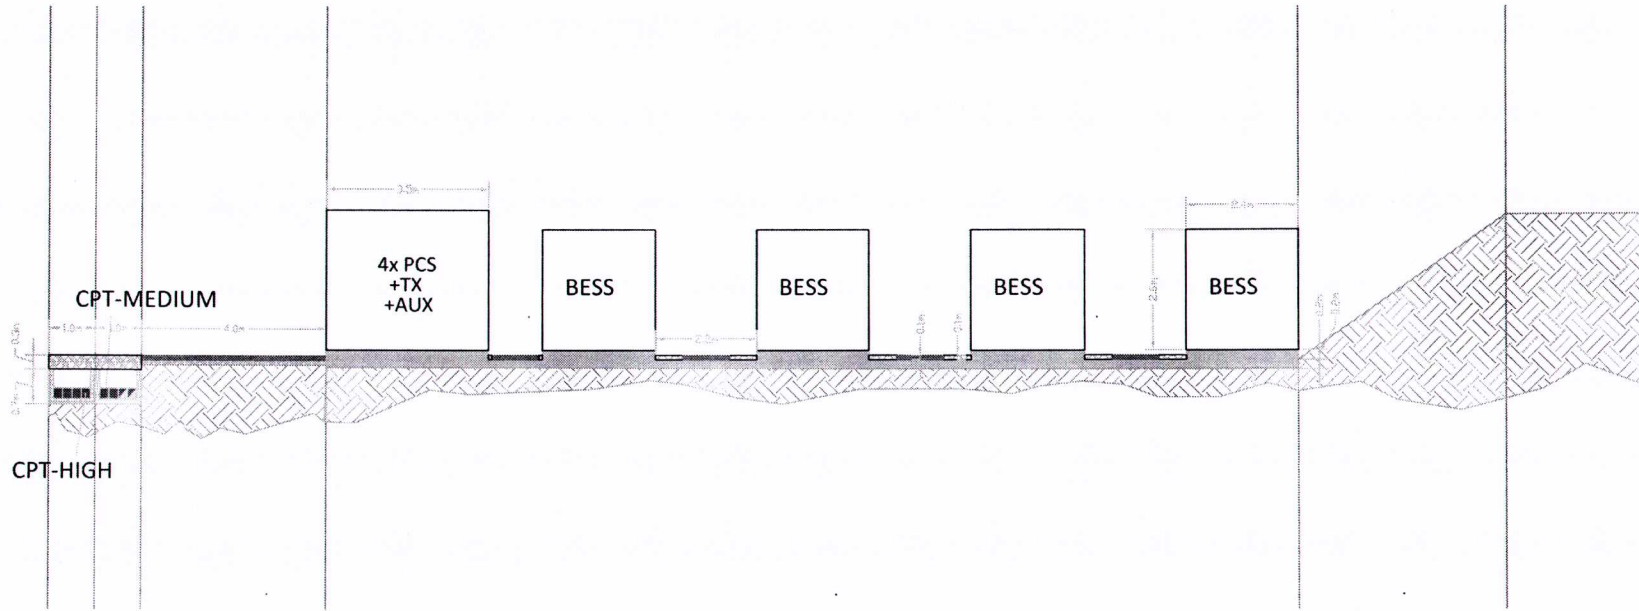

LEGEND:

- BESS Battery Energy Storage System
- CPT-MEDIUM Cable/Piping Trench-Medium Voltage
- CPT-HIGH Cable/Piping Trench-High Voltage
- Gravel
- Precast/Prestressed Concrete Slabs
- Perimeter Road/Pedestrian Parts
- Cable Trench Below Ground-High
- Cable Trench Below Ground-Medium
- Block & Beam
- Ground
- Cable/Piping Trench-GAS & Water
- Hybrid PP Fence

		#2206
		Cross Profile site C
		Limited Liability Company QRT Power

Тема: Răspuns la Solicitare din 20.01.2025

От: EDMS <no-reply@am.gov.md>

Дата: 20.01.2025, 11:48

Кому: primaria@balti.md

EDMS

EDMS

Bună ziua,

Vă rugăm să găsiți răspunsul pentru mesajul Solicitare înregistrat cu Nr.leșire **18/1317/2025** la data de 20.01.2025

Vă mulțumim pentru colaborare și considerație pentru mediul înconjurător,

Cu respect,

Echipa Agenției de Mediu RM

Acest e-mail este generat de sistem și nu necesită răspuns!

© 2025 EDMS. Toate drepturile rezervate.

Вложения:

18/1317/2025 din 20.01.2025 AM.pdf	471 КБ
Анехă-cerere.pdf	844 КБ
Анехă.zip	13,5 МБ